


Инструкция



Конструкция блока автоматики SIT 820 NOVA предусматривает возможность подключения комнатного термостата CEWAL серии RQ (Италия). При этом термостат, регулирующий температуру воды в теплообменнике, устанавливается на температуру 85-90 0С и работает как дополнительная автоматика по перегреву, т.е. отключает основную горелку при достижении критической температуры воды в теплообменнике.

Подсоединение комнатного термостата должно производиться проводом типа ШВП 2,0 или ШВВП 2,0 сечением 1-1,5 мм. Длина провода не более 40 м.

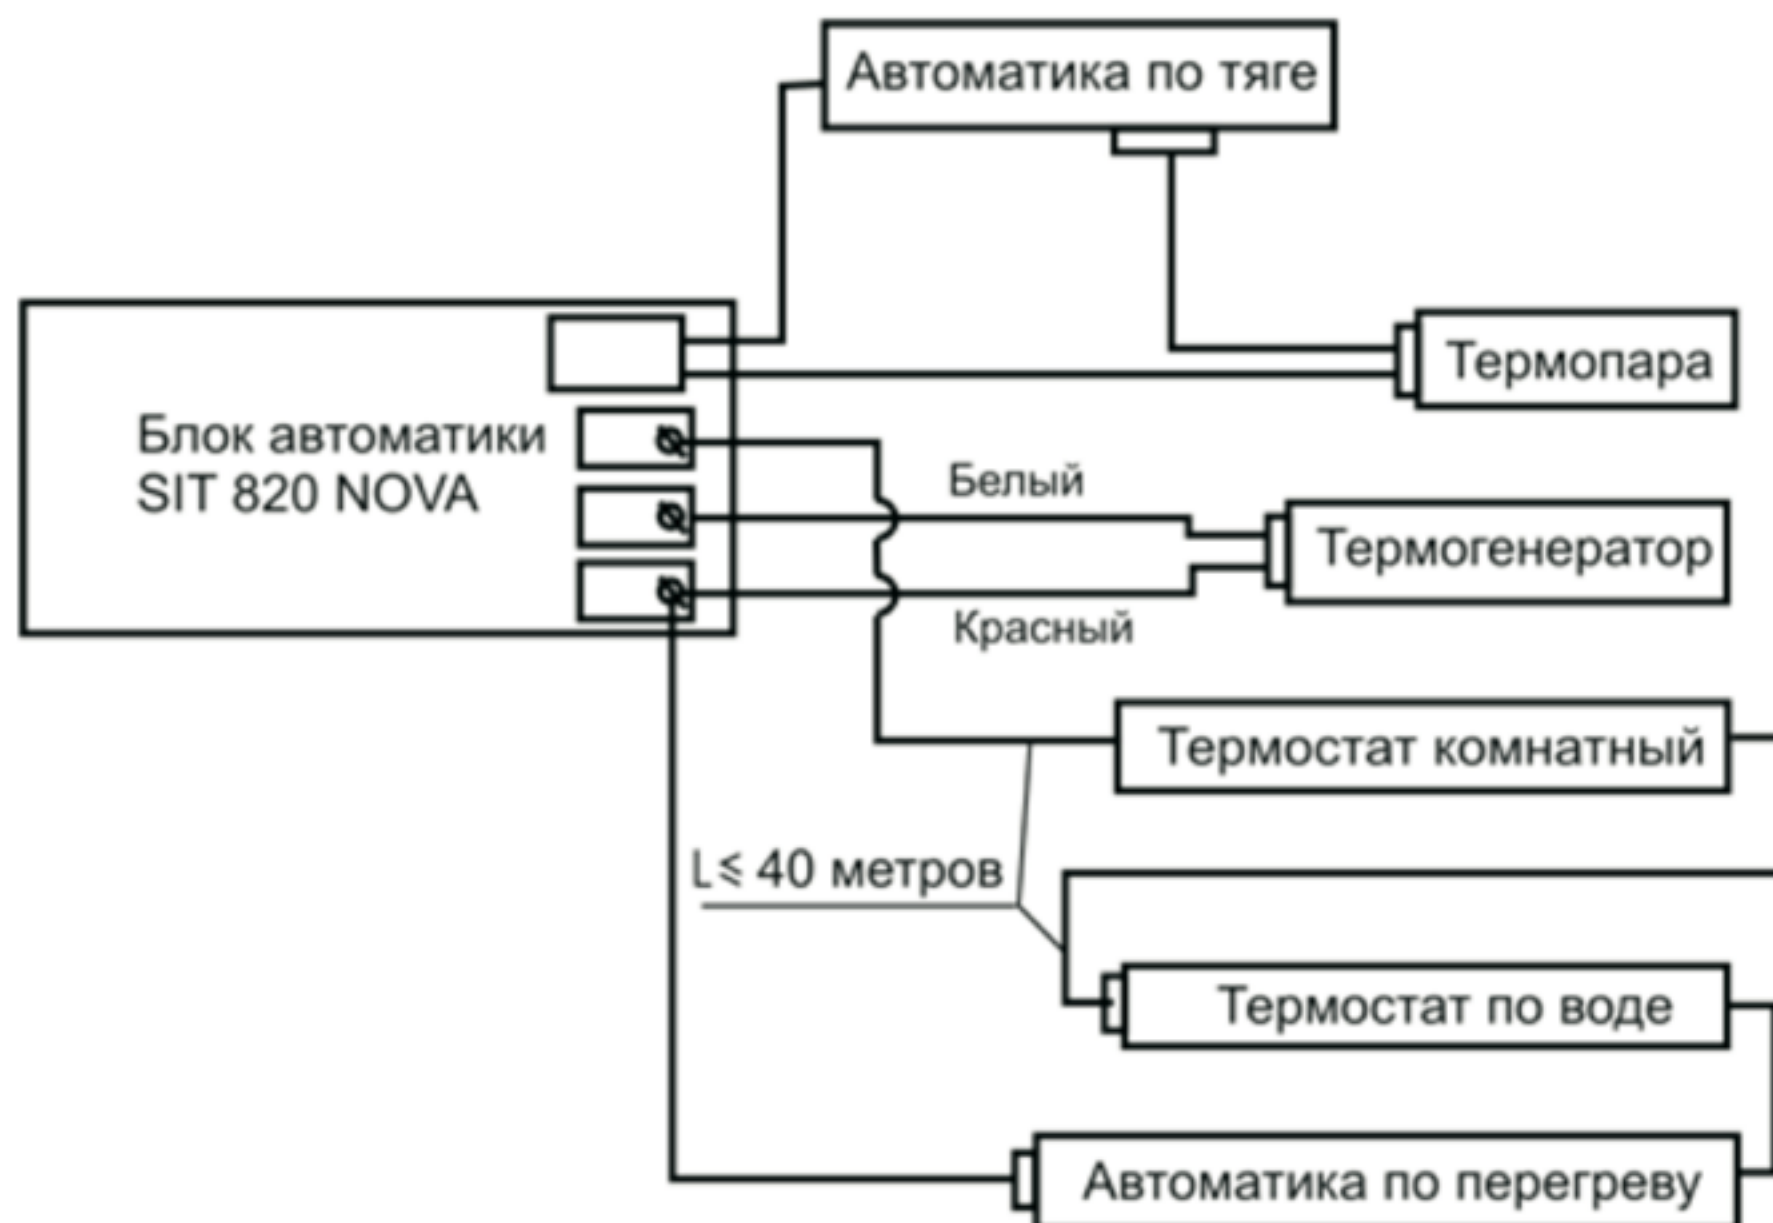

ООО «ЛЕМАКС»

347913, Ростовская обл., г. Таганрог,
Николаевское Шоссе, 10-в
тел./факс (8634) 312-345
www.lemax-kotel.ru

8-800-2008-078